


福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

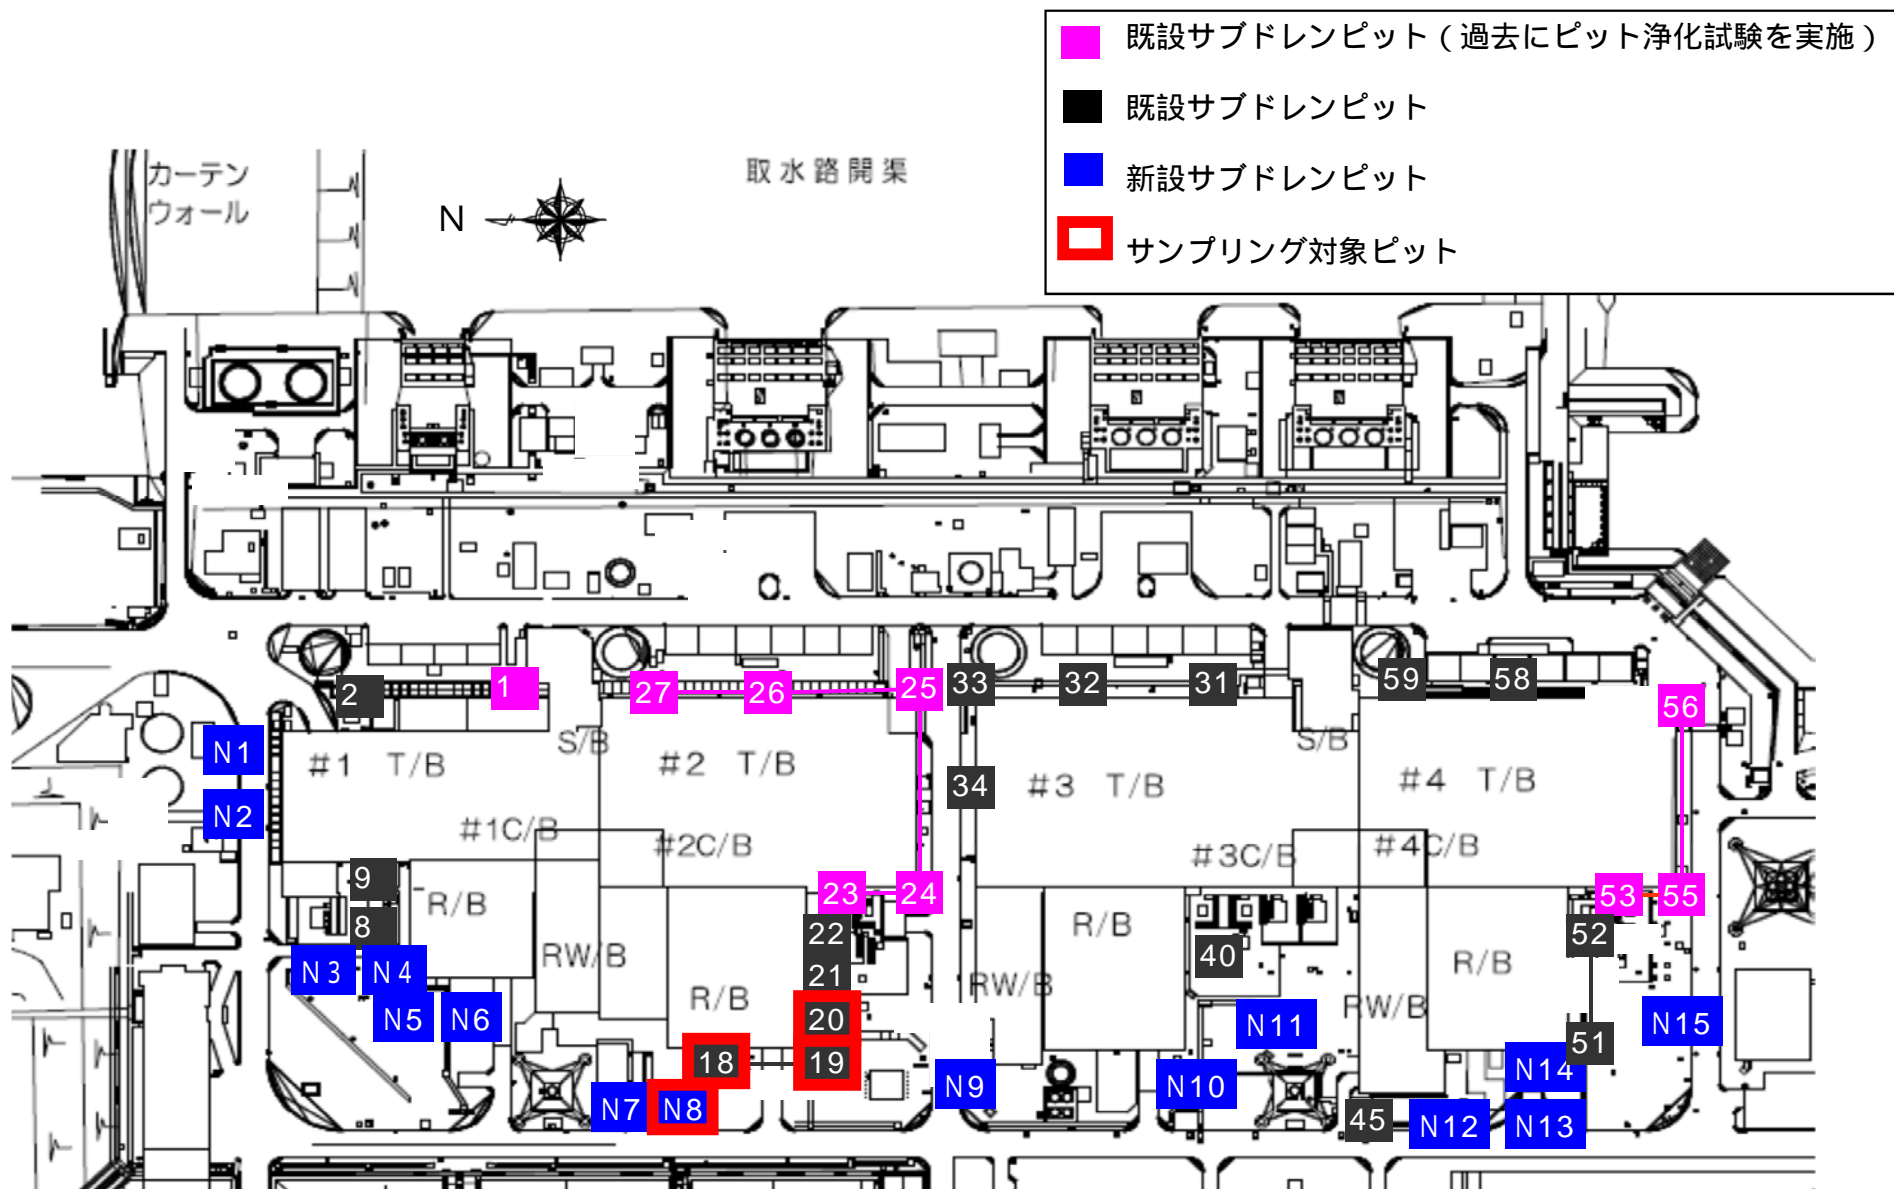

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

単位: Bq/L

		採取地点			
		N8	No.18	No.19	No.20
採取日		12月16日	12月16日	12月16日	12月16日
採取時刻		9:30	9:40	10:00	9:50
Cs-134(約2年)		ND(12)	4,200	1,600	ND(16)
Cs-137(約30年)		ND(17)	15,000	5,600	36
その他					
全		ND(16)	17,000	6,800	74
H-3(約12年)		ND(100)	970	1,500	1,200

* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き()内に検出限界値を示す。