


1F-3 温度に関するパラメータ(代表点)

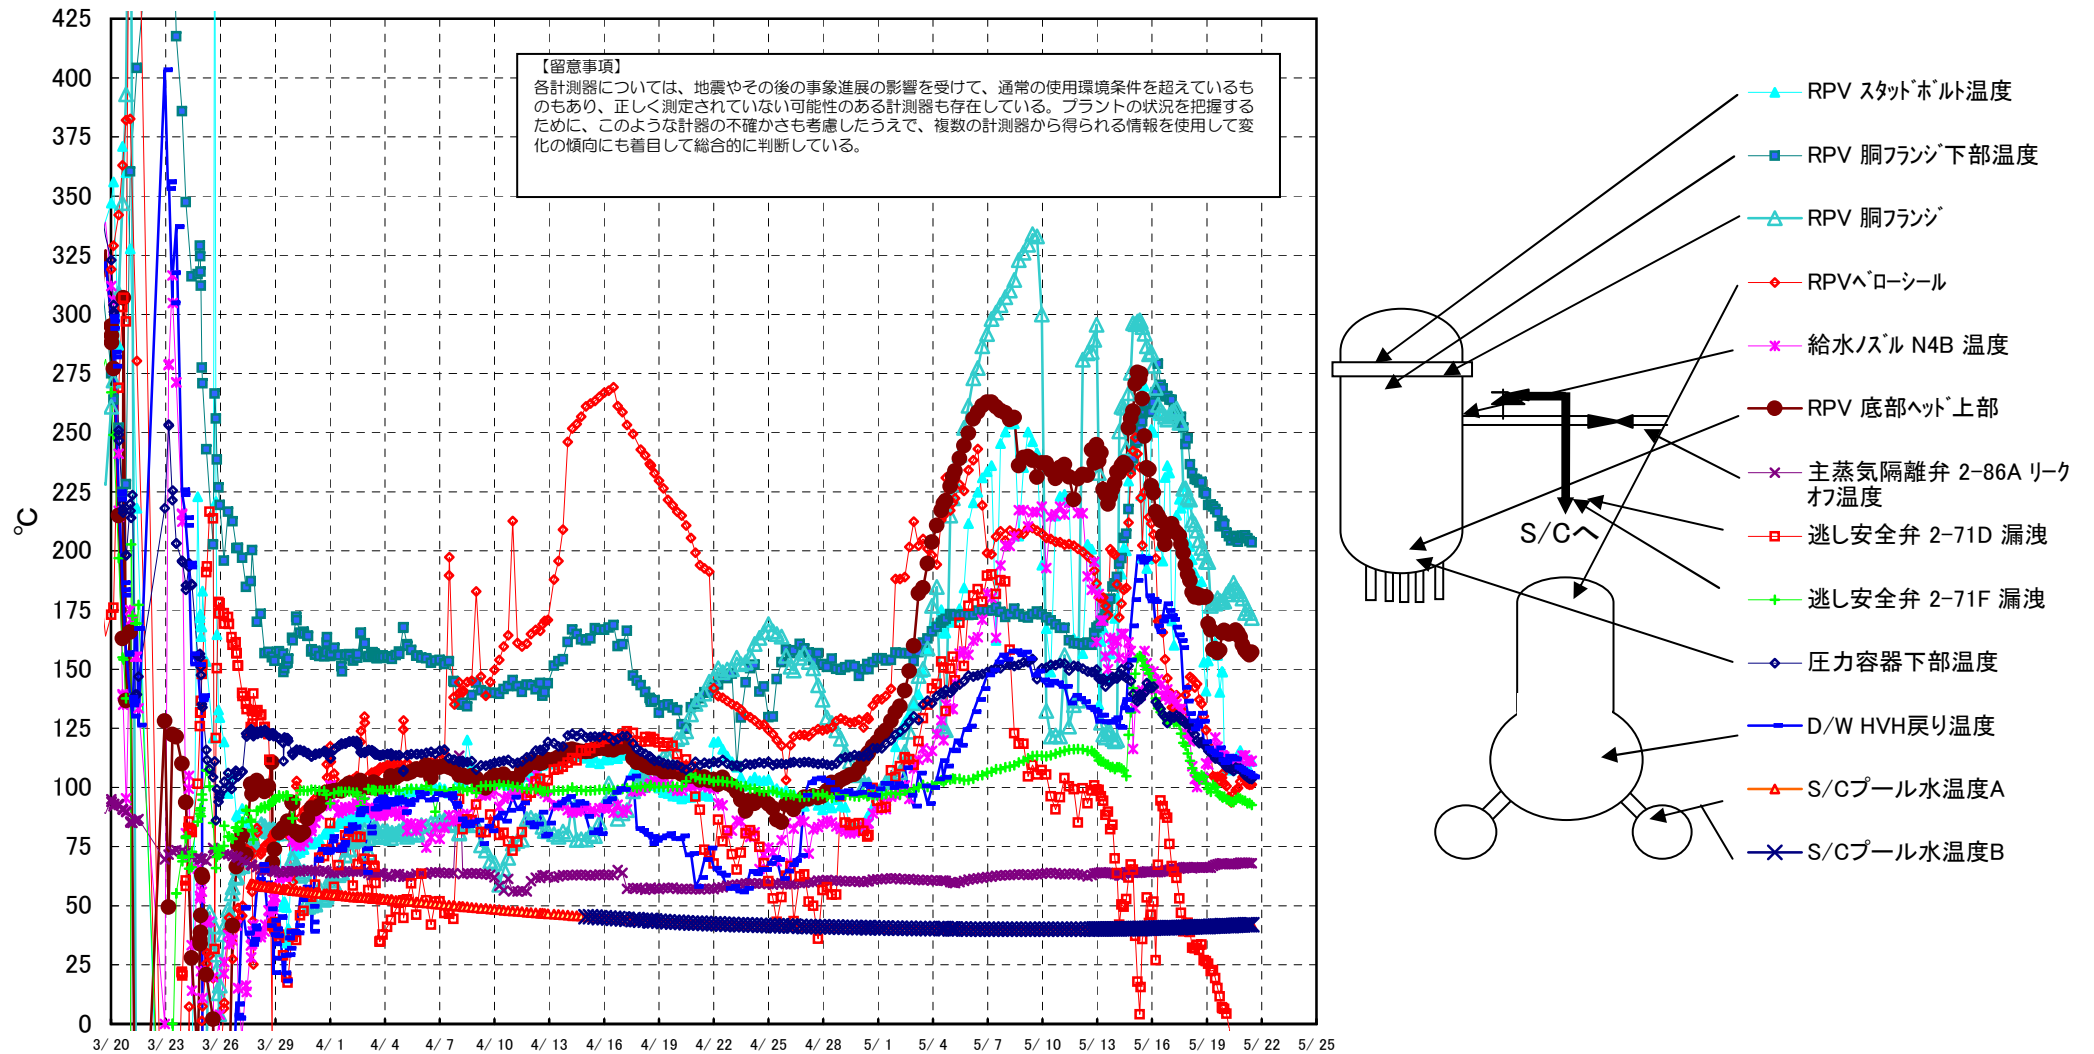

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水スル N4B 温度	RPV 底部 ヘッド上部	RPV 胴フラン ジ	圧力容器下部 温度	RPV スタッドボ ルト温度	RPV 胴フラン ジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2- 86A リークオフ温度	D/W HVH戻り 温度	RPVベロー シール	S/Cブール 水温度A	S/Cブール 水温度B	備考
5/15 2:00	133.4	270.6	295.9	137.2	249.2	245.6	37.2	148.1	64.0	187.4	248.0	40.3	40.4	
5/15 5:00	139.8	275.5	297.0	136.5	256.6	246.3	17.9	154.7	63.9	197.5	241.1	40.3	40.3	
5/15 8:00	140.1	272.6	297.5	139.4	256.3	250.3	4.1	155.5	64.0	196.5	235.4	40.3	40.4	
5/15 9:00	138.9	274.9	297.0	137.4	223.3	252.4	15.5	155.2	64.0	195.2	222.4	40.3	40.4	
5/15 11:00	141.1	264.3	294.6	139.0	197.0	254.7	35.9	154.0	64.1	196.2	202.4	40.4	40.4	
5/15 14:00	157.7	248.5	291.8	139.9	269.6	259.2	39.9	151.4	64.3	196.8	225.0	40.4	40.4	
5/15 17:00	152.6	235.1	286.6	144.2	192.6	261.4	53.4	149.8	64.5	180.9	235.2	40.4	40.5	
5/15 20:00	149.3	234.4	283.2	142.5	196.6	259.2	42.7	148.2	64.4	178.8	214.3	40.4	40.5	
5/15 23:00	146.3	227.5	283.9	142.0	251.3	258.6	46.1	145.4	64.4	179.5	211.6	40.5	40.5	
5/16 2:00	149.0	224.5	278.3	142.6	250.1	262.7	51.7	142.3	64.3	178.5	206.9	40.5	40.5	
5/16 5:00	141.3	216.5	269.0	136.2	258.6	267.0	27.0	137.7	64.2	168.3	196.8	40.5	40.6	
5/16 8:00	145.7	214.9	261.8	134.7	257.3	279.1	67.3	133.5	64.2	165.8	170.3	40.5	40.6	
5/16 11:00	143.4	212.9	259.2	133.2	202.3	270.2	94.5	131.8	64.3	170.3	170.8	40.6	40.6	
5/16 14:00	138.9	206.4	258.2	130.9	195.7	268.7	92.1	131.0	64.5	172.1	165.6	40.6	40.6	
5/16 17:00	138.4	202.8	256.8	129.8	231.0	265.3	88.6	130.1	64.8	177.6	154.2	40.6	40.7	
5/16 20:00	141.4	207.8	255.5	127.2	236.0	265.4	87.1	128.3	65.0	174.8	146.2	40.6	40.7	
5/16 23:00	137.1	210.0	257.4	130.2	233.0	264.0	76.1	127.2	65.2	172.6	140.3	40.7	40.7	
5/17 2:00	138.6	211.4	258.7	129.7	170.4	263.8	66.7	128.7	65.4	171.0	133.8	40.7	40.7	
5/17 5:00	137.5	208.8	259.3	129.5	160.1	259.5	64.3	127.5	65.5	167.7	133.8	40.7	40.8	
5/17 8:00	135.3	207.8	260.1	130.5	215.1	257.1	61.7	127.6	65.7	164.4	139.0	40.7	40.8	
5/17 11:50	133.2	206.4	254.2	129.8	221.8	253.7	53.0	126.4	65.6	162.0	133.2	40.8	40.8	
5/17 14:00	133.2	202.8	254.3	128.5	218.0	256.6	46.9	122.8	65.9	159.0	133.1	40.8	40.8	
5/17 17:00	128.4	199.1	226.3	128.3	227.3	252.1	39.1	118.9	66.2	142.3	130.5	40.8	40.9	
5/17 20:00	123.1	193.9	226.5	126.8	204.7	245.1	41.0	117.6	66.3	136.4	139.2	40.9	40.9	
5/17 23:00	122.3	190.0	222.5	126.8	219.8	247.6	42.8	114.4	66.3	131.2	141.8	40.9	40.9	
5/18 2:00	119.5	187.4	221.7	126.4	202.0	236.6	38.8	111.3	66.0	128.0	146.7	40.9	41.0	
5/18 5:00	108.9	182.5	212.9	123.8	196.3	232.8	32.2	108.2	65.8	124.7	145.9	40.9	41.0	
5/18 8:00	103.6	180.6	211.3	122.3	190.7	230.3	31.9	106.1	66.0	125.9	142.2	41.0	41.0	
5/18 11:00	100.1	181.7	208.6	119.8	185.7	230.0	33.4	104.5	66.2	127.8	143.7	41.0	41.1	
5/18 14:00	103.9	180.1	204.5	118.7	183.9	228.9	31.2	103.4	66.2	131.3	137.1	41.0	41.1	
5/18 17:00	104.1	180.8	201.2	119.2	187.0	229.1	33.6	105.1	66.3	127.9	135.4	41.0	41.1	
5/18 20:00	104.0	180.4	199.3	118.3	153.0	224.7	27.0	104.5	66.2	119.2	130.1	41.1	41.2	
5/18 23:00	110.2	180.5	195.5	117.1	140.8	224.1	26.5	101.6	66.2	116.6	124.3	41.1	41.2	
5/19 2:00	109.7	169.2	195.3	115.5	153.5	219.4	25.4	99.3	66.1	115.3	117.8	41.2	41.2	
5/19 5:00	113.4	166.6	176.8	114.6	166.5	219.5	22.3	98.1	66.1	114.9	114.5	41.2	41.3	
5/19 8:00	115.6	158.2	178.4	113.8	167.7	218.7	22.7	101.1	66.8	113.8	104.7	41.3	41.3	
5/19 11:00	121.2	158.6	177.7	112.2	161.1	217.7	19.4	100.2	67.3	113.7	104.3	41.3	41.4	
5/19 14:00	117.2	157.0	180.0	112.2	155.8	216.3	15.2	97.9	67.6	116.7	104.5	41.3	41.4	
5/19 17:00	114.7	158.0	178.9	111.6	140.2	210.3	11.7	96.6	67.8	111.6	102.6	41.4	41.4	
5/19 20:00	113.6	165.4	178.5	111.0	149.0	212.7	7.0	96.1	67.9	110.5	104.1	41.4	41.5	
5/19 20:40	113.5	165.6	178.6	110.5	148.7	211.6	6.6	95.7	67.8	110.7	105.8	41.4	41.5	
5/19 23:00	113.0	166.3	178.6	110.3	113.0	211.3	6.4	96.1	67.8	110.8	101.6	41.5	41.5	
5/20 2:00	111.1	165.7	181.7	108.6	107.6	207.6	4.3	95.0	67.7	113.2	100.5	41.5	41.5	
5/20 5:00	112.0	164.9	183.1	108.2	107.6	206.2	-1.6	94.5	67.6	112.9	95.9	41.5	41.6	
5/20 8:00	110.0	165.1	183.0	107.8	107.3	204.4	-7.6	93.9	67.6	112.4	93.7	41.6	41.6	
5/20 11:00	109.2	165.6	186.5	106.9	110.2	206.3	-12.8	93.8	67.6	111.9	97.0	41.6	41.7	
5/20 14:00	108.4	166.5	184.4	108.4	111.3	205.3	-8.7	94.7	67.7	108.5	98.8	41.7	41.7	
5/20 17:00	107.9	165.3	183.0	108.0	113.9	203.9	-14.8	95.7	67.9	108.0	99.7	41.7	41.8	
5/20 20:00	111.9	163.5	181.6	108.0	115.6	205.5	-21.0	95.3	68.2	107.4	102.4	41.7	41.8	
5/20 23:00	113.4	160.3	179.9	106.5	108.7	206.4	-23.9	94.6	68.2	106.5	104.4	41.8	41.8	
5/21 2:00	113.5	158.1	173.8	105.1	108.7	206.5	-25.2	94.3	68.2	106.3	103.6	41.8	41.9	
5/21 5:00	111.6	157.0	175.5	104.4	109.1	205.3	-38.3	93.2	68.1	105.7	101.5	41.9	41.9	
5/21 8:00	110.8	156.1	173.8	103.7	111.8	204.1	-41.8	93.4	67.9	104.8	101.1	41.9	42	
5/21 11:00	111.2	157.2	171.6	103.5	111	203.6	-43.9	92.6	67.9	104.3	101.3	42	42	