


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

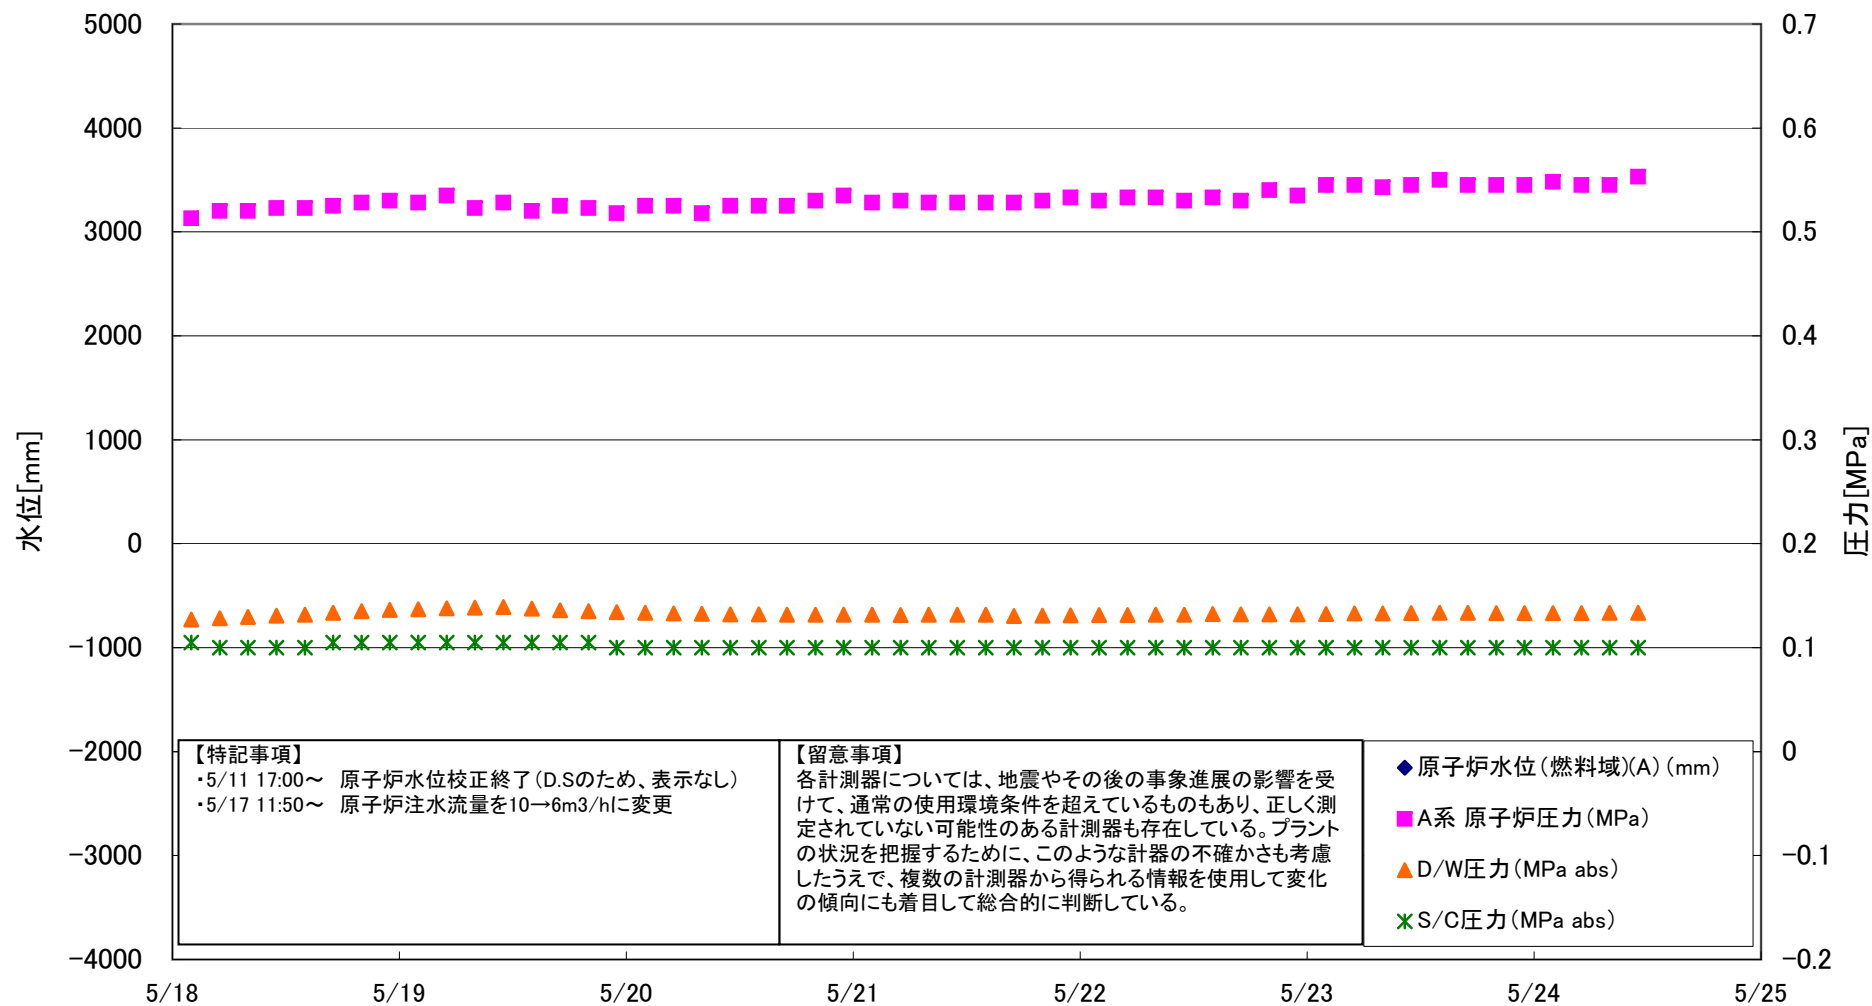

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
5/18 2:00		-1750	0.513	1.383	0.1271	0.105	1.06E+00	2.81E+01	1.04E+00	1.04E+00	
5/18 5:00		-1750	0.520	1.398	0.1283	0.100	9.87E-01	2.54E+01	1.04E+00	1.04E+00	
5/18 8:00		-1750	0.520	1.400	0.1294	0.100	1.15E+00	3.12E+01	1.04E+00	1.04E+00	
5/18 11:00		-1750	0.523	1.395	0.1307	0.100	1.31E+00	4.54E+01	1.04E+00	1.03E+00	
5/18 14:00		-1750	0.523	1.393	0.1318	0.100	1.29E+00	2.85E+01	1.04E+00	1.03E+00	
5/18 17:00		-1750	0.525	1.405	0.1335	0.105	1.19E+00	3.08E+01	1.04E+00	1.03E+00	
5/18 20:00		-1750	0.528	1.405	0.1352	0.105	1.23E+00	3.70E+01	1.04E+00	1.03E+00	
5/18 23:00		-1700	0.530	1.413	0.1362	0.105	7.87E-01	3.83E+01	1.04E+00	1.03E+00	
5/19 2:00		-1750	0.528	1.413	0.1371	0.105	1.08E+00	3.78E+01	1.04E+00	1.03E+00	
5/19 5:00		-1750	0.535	1.420	0.1379	0.105	9.69E-01	3.63E+01	1.04E+00	1.03E+00	
5/19 8:00		-1700	0.523	1.415	0.1386	0.105	8.81E-01	3.36E+01	1.03E+00	1.03E+00	
5/19 11:00		-1650	0.528	1.408	0.1391	0.105	6.25E-01	3.42E+01	1.03E+00	1.03E+00	
5/19 14:00		-1500	0.520	1.400	0.1376	0.105	6.70E-01	5.54E+01	1.03E+00	1.04E+00	
5/19 17:00		-1650	0.525	1.408	0.1360	0.105	9.84E-01	4.00E+01	1.03E+00	1.04E+00	
5/19 20:00		-1500	0.523	1.408	0.1350	0.105	8.15E-01	5.50E+01	1.03E+00	1.04E+00	
5/19 23:00		-1550	0.518	1.405	0.1342	0.100	6.70E-01	3.90E+01	1.03E+00	1.03E+00	
5/20 2:00		-1600	0.525	1.418	0.1334	0.100	7.70E-01	4.67E+01	1.02E+00	1.03E+00	
5/20 5:00		-1550	0.525	1.420	0.1330	0.100	4.34E-01	3.35E+01	1.02E+00	1.03E+00	
5/20 8:00		-1600	0.518	1.410	0.1325	0.100	4.50E-01	3.38E+01	1.02E+00	1.03E+00	
5/20 11:00		-1600	0.525	1.418	0.1321	0.100	7.84E-01	4.65E+01	1.02E+00	1.03E+00	
5/20 14:00		-1600	0.525	1.415	0.1319	0.100	1.11E+00	3.75E+01	1.02E+00	1.03E+00	
5/20 17:00		-1500	0.525	1.413	0.1317	0.100	4.55E-01	4.28E+01	1.01E+00	1.03E+00	
5/20 20:00		-1500	0.530	1.413	0.1316	0.100	3.65E-01	3.21E+01	1.01E+00	1.03E+00	
5/20 23:00		-1500	0.535	1.418	0.1316	0.100	5.45E-01	3.80E+01	1.01E+00	1.02E+00	
5/21 2:00		-1600	0.528	1.423	0.1316	0.100	5.74E-01	3.71E+01	1.01E+00	1.02E+00	
5/21 5:00		-1550	0.530	1.418	0.1315	0.100	6.27E-01	3.62E+01	1.01E+00	1.02E+00	
5/21 8:00		-1600	0.528	1.428	0.1316	0.100	5.31E-01	3.65E+01	1.01E+00	1.02E+00	
5/21 11:00		-1550	0.528	1.423	0.1317	0.100	2.35E-01	3.36E+01	1.01E+00	1.02E+00	
5/21 14:00		-1600	0.528	1.420	0.1316	0.100	3.42E-01	3.65E+01	1.00E+00	1.02E+00	
5/21 17:00		-1600	0.528	1.413	0.1303	0.100	2.54E-01	4.51E+01	1.00E+00	1.02E+00	
5/21 20:00		-1600	0.530	1.418	0.1307	0.100	3.77E-01	5.18E+01	9.99E-01	1.02E+00	
5/21 23:00		-1550	0.533	1.428	0.1310	0.100	4.50E-01	3.89E+01	9.98E-01	1.02E+00	
5/22 2:00		-1600	0.530	1.430	0.1313	0.100	4.17E-01	4.40E+01	9.97E-01	1.02E+00	
5/22 5:00		-1600	0.533	1.435	0.1315	0.100	4.56E-01	3.36E+01	9.95E-01	1.01E+00	
5/22 8:00		-1600	0.533	1.435	0.1317	0.100	5.50E-01	2.00E+02	9.94E-01	1.01E+00	
5/22 11:00		-1600	0.530	1.435	0.1318	0.100	5.18E-01	1.96E+02	9.92E-01	1.01E+00	
5/22 14:00		-1600	0.533	1.445	0.1323	0.100	4.80E-01	1.91E+02	9.91E-01	1.01E+00	
5/22 17:00		-1600	0.530	1.448	0.1319	0.100	7.75E-01	3.56E+01	9.90E-01	1.01E+00	
5/22 20:00		-1600	0.540	1.463	0.1319	0.100	9.74E-01	3.04E+01	9.89E-01	1.01E+00	
5/22 23:00		-1600	0.535	1.465	0.1319	0.100	5.97E-01	1.92E+02	9.88E-01	1.01E+00	
5/23 2:00		-1600	0.545	1.473	0.1324	0.100	5.78E-01	3.59E+01	9.87E-01	1.01E+00	
5/23 5:00		-1600	0.545	1.473	0.1328	0.100	4.25E-01	3.31E+01	9.85E-01	1.01E+00	
5/23 8:00		-1600	0.543	1.475	0.1330	0.100	3.46E-01	1.89E+02	9.84E-01	1.00E+00	
5/23 11:00		-1600	0.545	1.468	0.1333	0.100	4.14E-01	2.01E+02	9.82E-01	1.00E+00	
5/23 14:00		-1600	0.550	1.470	0.1334	0.100	5.14E-01	3.60E+01	9.81E-01	1.00E+00	
5/23 17:00		-1600	0.545	1.473	0.1334	0.100	5.76E-01	1.97E+02	9.80E-01	1.00E+00	
5/23 20:00		-1600	0.545	1.478	0.1333	0.100	4.95E-01	1.85E+02	9.78E-01	1.00E+00	
5/23 23:00		-1600	0.545	1.465	0.1333	0.100	4.90E-01	1.87E+02	9.77E-01	1.00E+00	
5/24 2:00		-1600	0.548	1.473	0.1333	0.100	5.88E-01	4.99E+01	9.76E-01	9.99E-01	
5/24 5:00		-1600	0.545	1.475	0.1333	0.100	6.33E-01	3.05E+01	9.74E-01	9.97E-01	
5/24 8:00		-1600	0.545	1.485	0.1334	0.100	6.66E-01	1.94E+02	9.73E-01	9.96E-01	
5/24 11:00		-1600	0.553	1.483	0.1334	0.100	3.85E-01	1.92E+02	9.72E-01	9.95E-01	

DS

計器不良 計器不良