


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

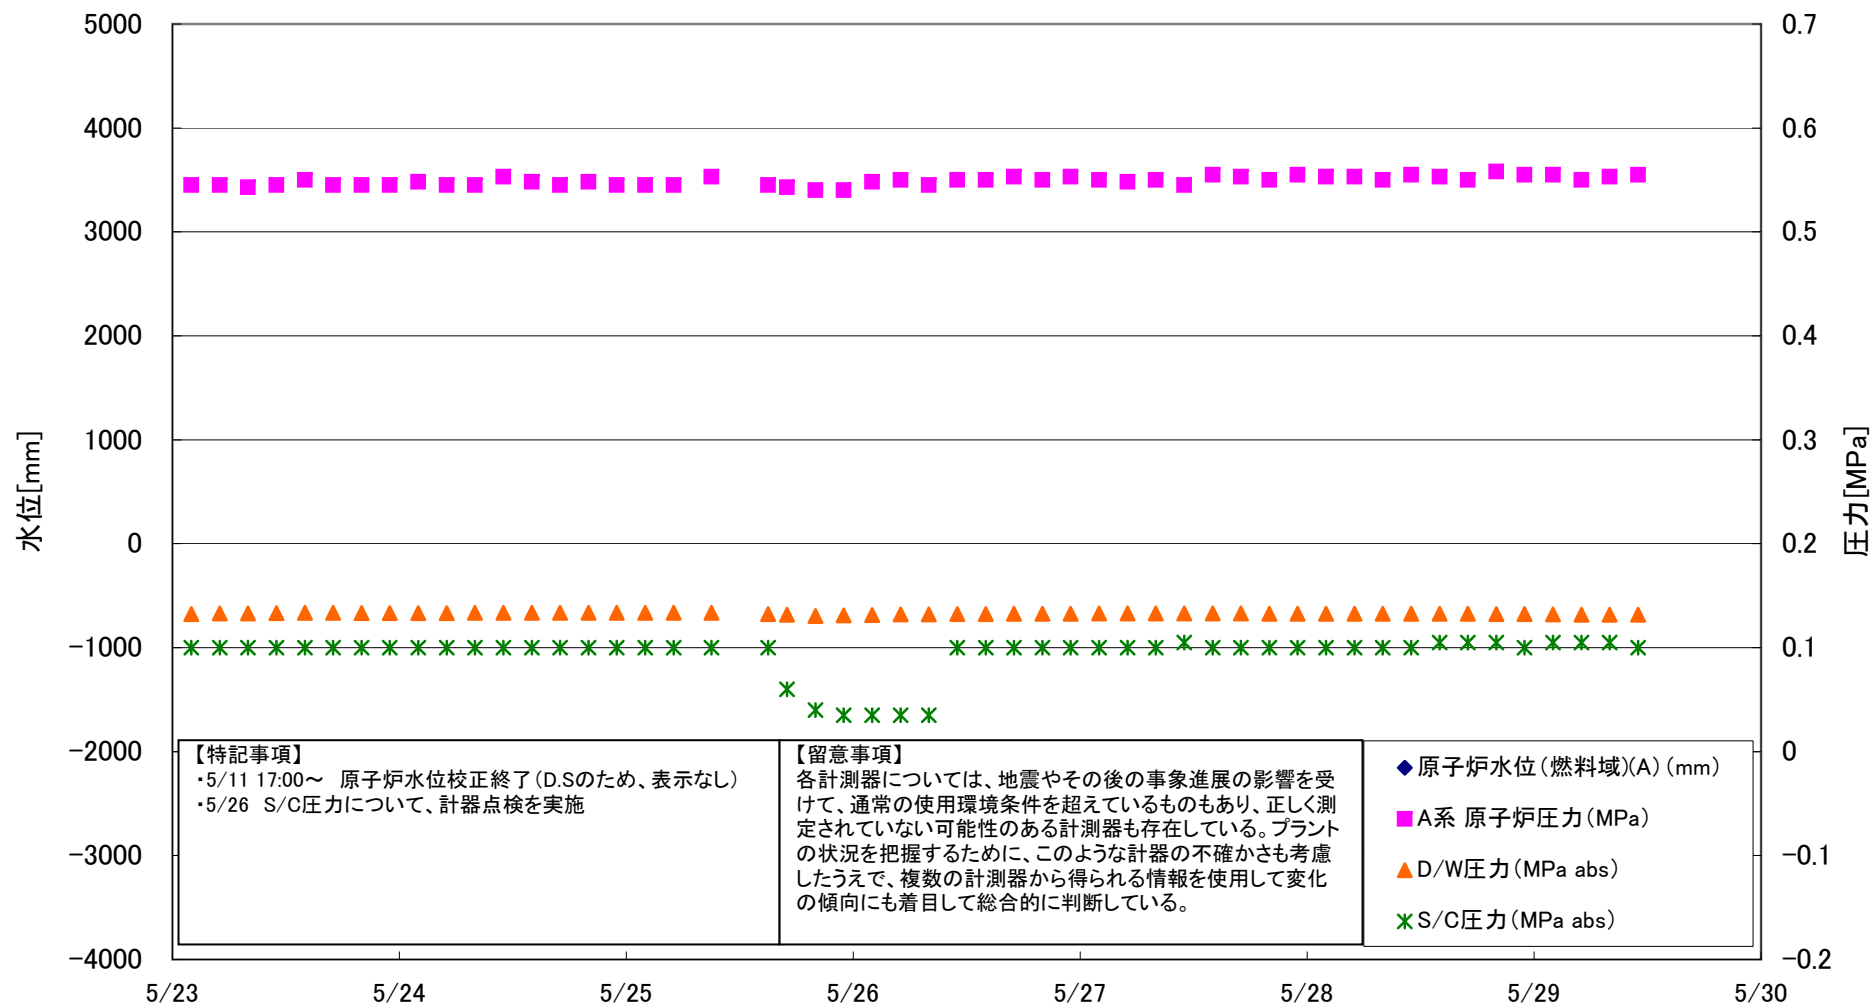

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
5/23 2:00		-1600	0.545	1.473	0.1324	0.100	5.78E-01	3.59E+01	9.87E-01	1.01E+00	
5/23 5:00		-1600	0.545	1.473	0.1328	0.100	4.25E-01	3.31E+01	9.85E-01	1.01E+00	
5/23 8:00		-1600	0.543	1.475	0.1330	0.100	3.46E-01	1.89E+02	9.84E-01	1.00E+00	
5/23 11:00		-1600	0.545	1.468	0.1333	0.100	4.14E-01	2.01E+02	9.82E-01	1.00E+00	
5/23 14:00		-1600	0.550	1.470	0.1334	0.100	5.14E-01	3.60E+01	9.81E-01	1.00E+00	
5/23 17:00		-1600	0.545	1.473	0.1334	0.100	5.76E-01	1.97E+02	9.80E-01	1.00E+00	
5/23 20:00		-1600	0.545	1.478	0.1333	0.100	4.95E-01	1.85E+02	9.78E-01	1.00E+00	
5/23 23:00		-1600	0.545	1.465	0.1333	0.100	4.90E-01	1.87E+02	9.77E-01	1.00E+00	
5/24 2:00		-1600	0.548	1.473	0.1333	0.100	5.88E-01	4.99E+01	9.76E-01	9.99E-01	
5/24 5:00		-1600	0.545	1.475	0.1333	0.100	6.33E-01	3.05E+01	9.74E-01	9.97E-01	
5/24 8:00		-1600	0.545	1.485	0.1334	0.100	6.66E-01	1.94E+02	9.73E-01	9.96E-01	
5/24 11:00		-1600	0.553	1.483	0.1334	0.100	3.85E-01	1.92E+02	9.72E-01	9.95E-01	
5/24 14:00		-1600	0.548	1.478	0.1334	0.100	5.65E-01	3.10E+01	9.70E-01	9.93E-01	
5/24 17:00		-1550	0.545	1.473	0.1335	0.100	5.81E-01	1.91E+02	9.69E-01	9.92E-01	
5/24 20:00		-1650	0.548	1.480	0.1335	0.100	6.90E-01	1.85E+02	9.68E-01	9.91E-01	
5/24 23:00		-1650	0.545	1.485	0.1335	0.100	3.15E-01	2.05E+02	9.66E-01	9.89E-01	
5/25 2:00		-1650	0.545	1.495	0.1335	0.100	4.42E-01	2.05E+02	9.65E-01	9.88E-01	
5/25 5:00		-1650	0.545	1.493	0.1335	0.100	4.52E-01	2.04E+02	9.63E-01	9.87E-01	
5/25 9:00		-1650	0.553	1.498	0.1334	0.100	3.00E-01	2.15E+02	9.61E-01	9.85E-01	
5/25 15:00		-1650	0.545	1.478	0.1322	0.100	7.07E-01	2.93E+01	8.85E-01	8.96E-01	
5/25 17:00		-1600	0.543	1.483	0.1318	0.060	6.85E-01	4.95E+01	9.01E-01	9.12E-01	
5/25 20:00		-1650	0.540	1.485	0.1306	0.040	5.53E-01	2.47E+02	9.16E-01	9.34E-01	
5/25 23:00		-1600	0.540	1.493	0.1312	0.035	5.17E-01	6.51E+01	9.24E-01	9.43E-01	
5/26 2:00		-1650	0.548	1.495	0.1315	0.035	4.37E-01	2.86E+01	9.29E-01	9.50E-01	
5/26 5:00		-1650	0.550	1.498	0.1319	0.035	5.27E-01	3.93E+01	9.32E-01	9.54E-01	
5/26 8:00		-1650	0.545	1.498	0.1320	0.035	4.31E-01	4.47E+01	9.34E-01	9.56E-01	
5/26 11:00		-1600	0.550	1.500	0.1323	0.100	9.46E-01	4.37E+01	9.35E-01	9.58E-01	S/C圧力について、 計器点検を実施
5/26 14:00		-1650	0.550	1.500	0.1324	0.100	5.75E-01	4.23E+01	9.35E-01	9.59E-01	
5/26 17:00		-1650	0.553	1.503	0.1327	0.100	9.31E-01	4.23E+01	9.36E-01	9.59E-01	
5/26 20:00		-1650	0.550	1.505	0.1327	0.100	8.20E-01	5.82E+01	9.36E-01	9.60E-01	
5/26 23:00		-1650	0.553	1.503	0.1327	0.100	8.54E-01	5.73E+01	9.35E-01	9.60E-01	
5/27 2:00		-1650	0.550	1.505	0.1329	0.100	1.08E+00	5.92E+01	9.35E-01	9.59E-01	
5/27 5:00		-1650	0.548	1.513	0.1328	0.100	5.52E-01	5.35E+01	9.35E-01	9.59E-01	
5/27 8:00		-1650	0.550	1.510	0.1329	0.100	6.35E-01	5.32E+01	9.34E-01	9.58E-01	
5/27 11:00		-1650	0.545	1.510	0.1329	0.105	6.39E-01	6.38E+01	9.33E-01	9.57E-01	
5/27 14:00		-1550	0.555	1.503	0.1330	0.100	5.52E-01	7.10E+01	9.32E-01	9.56E-01	
5/27 17:00		-1600	0.553	1.510	0.1328	0.100	9.03E-01	1.27E+02	9.31E-01	9.55E-01	
5/27 20:00		-1600	0.550	1.510	0.1327	0.100	1.10E+00	8.00E+01	9.31E-01	9.55E-01	
5/27 23:00		-1650	0.555	1.508	0.1326	0.100	1.19E+00	2.33E+02	9.30E-01	9.54E-01	
5/28 2:00		-1650	0.553	1.505	0.1327	0.100	1.02E+00	2.95E+01	9.29E-01	9.54E-01	
5/28 5:00		-1650	0.553	1.508	0.1326	0.100	9.75E-01	2.15E+02	9.28E-01	9.52E-01	
5/28 8:00		-1600	0.550	1.500	0.1326	0.100	9.44E-01	2.29E+02	9.27E-01	9.51E-01	
5/28 11:00		-1600	0.555	1.508	0.1326	0.100	6.59E-01	3.01E+01	9.26E-01	9.50E-01	
5/28 14:00		-1600	0.553	1.505	0.1326	0.105	4.80E-01	4.30E+01	9.25E-01	9.49E-01	
5/28 17:00		-1600	0.550	1.515	0.1327	0.105	6.15E-01	6.55E+01	9.24E-01	9.47E-01	
5/28 20:00		-1600	0.558	1.515	0.1323	0.105	7.35E-01	1.81E+02	9.23E-01	9.47E-01	
5/28 23:00		-1650	0.555	1.513	0.1323	0.100	6.70E-01	2.25E+02	9.22E-01	9.46E-01	
5/29 2:00		-1600	0.555	1.510	0.1321	0.105	6.15E-01	2.65E+01	9.21E-01	9.45E-01	
5/29 5:00		-1600	0.550	1.515	0.1318	0.105	4.84E-01	2.25E+02	9.20E-01	9.44E-01	
5/29 8:00		-1600	0.553	1.513	0.1318	0.105	4.77E-01	2.34E+02	9.19E-01	9.42E-01	
5/29 11:00		-1600	0.555	1.508	0.1317	0.100	2.75E-01	2.68E+01	9.17E-01	9.41E-01	

DS

計器不良 計器不良