

注)モニタリングカーでの乗車は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。

[illegible]

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

[illegible]

また三輪インゴカーでの固定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。


[illegible]

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

[illegible]

福島第一原子力発電所敷地内の線量率

(モニタリングカーによる測定値)

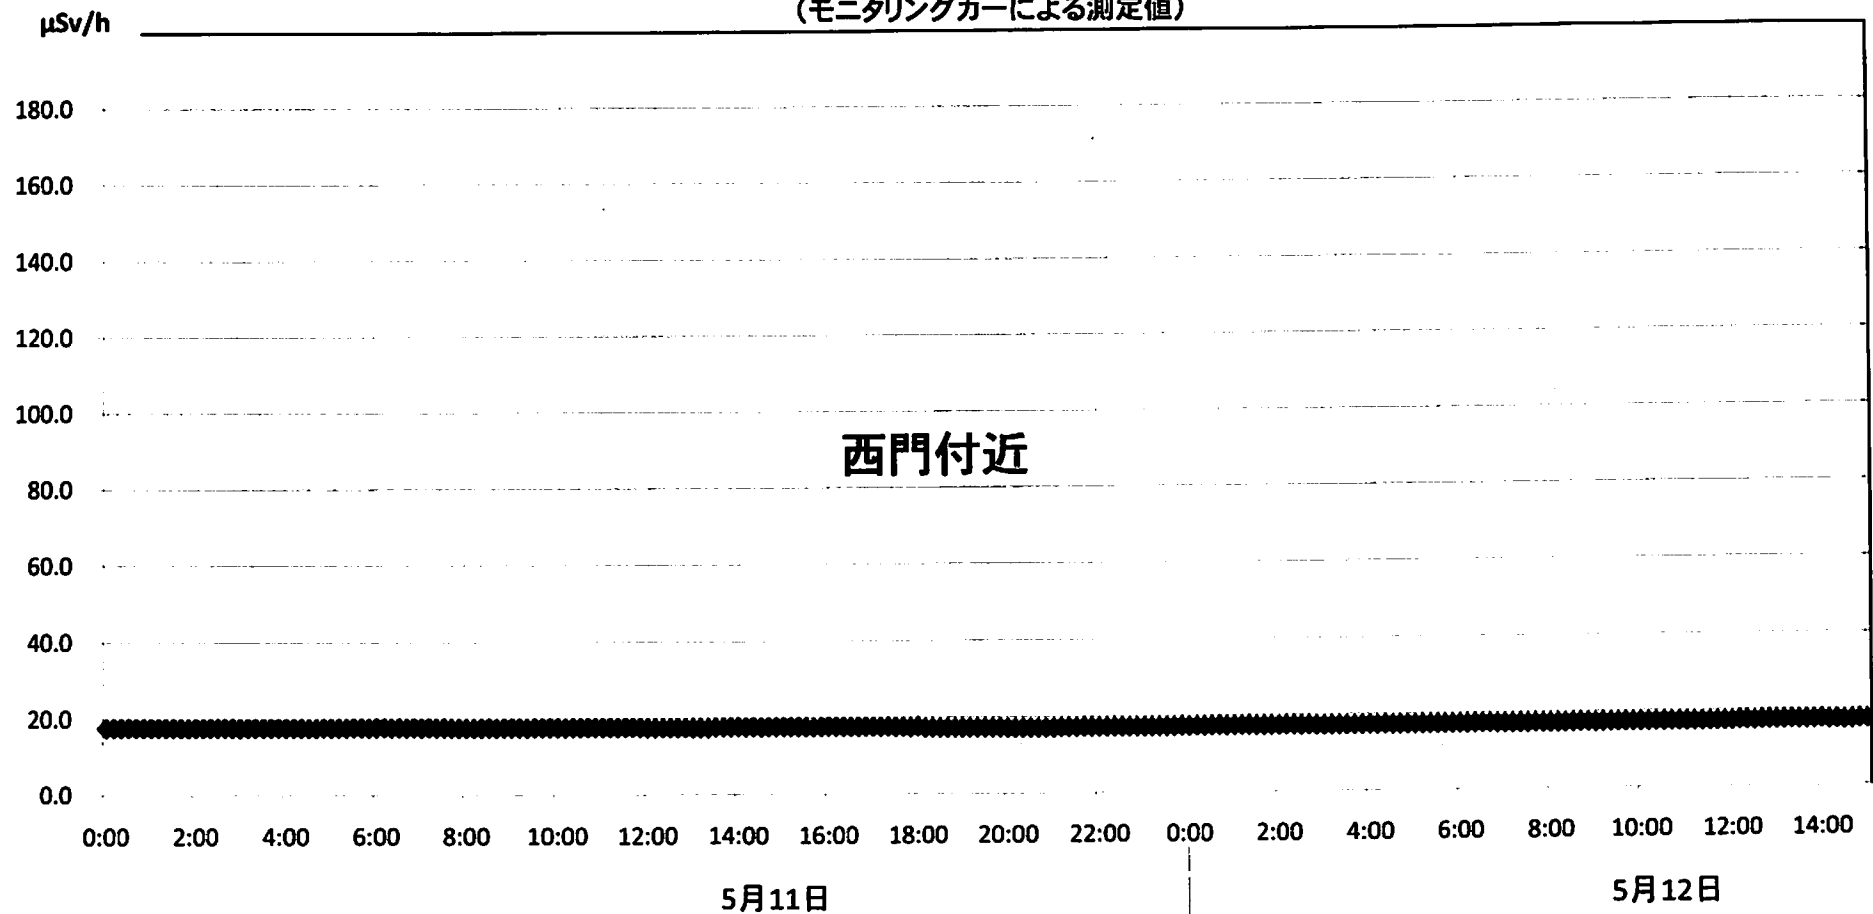

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)


[illegible]

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/5/12 8:00	6	26	19	17	22	45	133	133
2011/5/12 8:10	6	26	19	17	22	45	133	134
2011/5/12 8:20	6	26	19	17	22	45	133	134
2011/5/12 8:30	6	26	19	17	22	45	133	134
2011/5/12 8:40	6	26	19	17	22	45	133	134
2011/5/12 8:50	6	26	19	17	22	45	133	134
2011/5/12 9:00	6	26	19	17	22	45	133	134
2011/5/12 9:10	6	26	19	17	22	45	133	134
2011/5/12 9:20	6	26	19	17	22	45	133	134
2011/5/12 9:30	6	26	19	17	22	45	133	134
2011/5/12 9:40	6	26	19	17	22	45	133	134
2011/5/12 9:50	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 10:00	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 10:10	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 10:20	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 10:30	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 10:40	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 10:50	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 11:00	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 11:10	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 11:20	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 11:30	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 11:40	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 11:50	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 12:00	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 12:10	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 12:20	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 12:30	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 12:40	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 12:50	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 13:00	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 13:10	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 13:20	6	26	19	17	22	45	134	135
2011/5/12 13:30	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 13:40	6	26	19	17	22	45	134	135
2011/5/12 13:50	6	26	19	17	22	45	134	134
2011/5/12 14:00	6	26	19	17	22	45	134	134

福島第一原子力発電所

2011/5/12
17:00現在

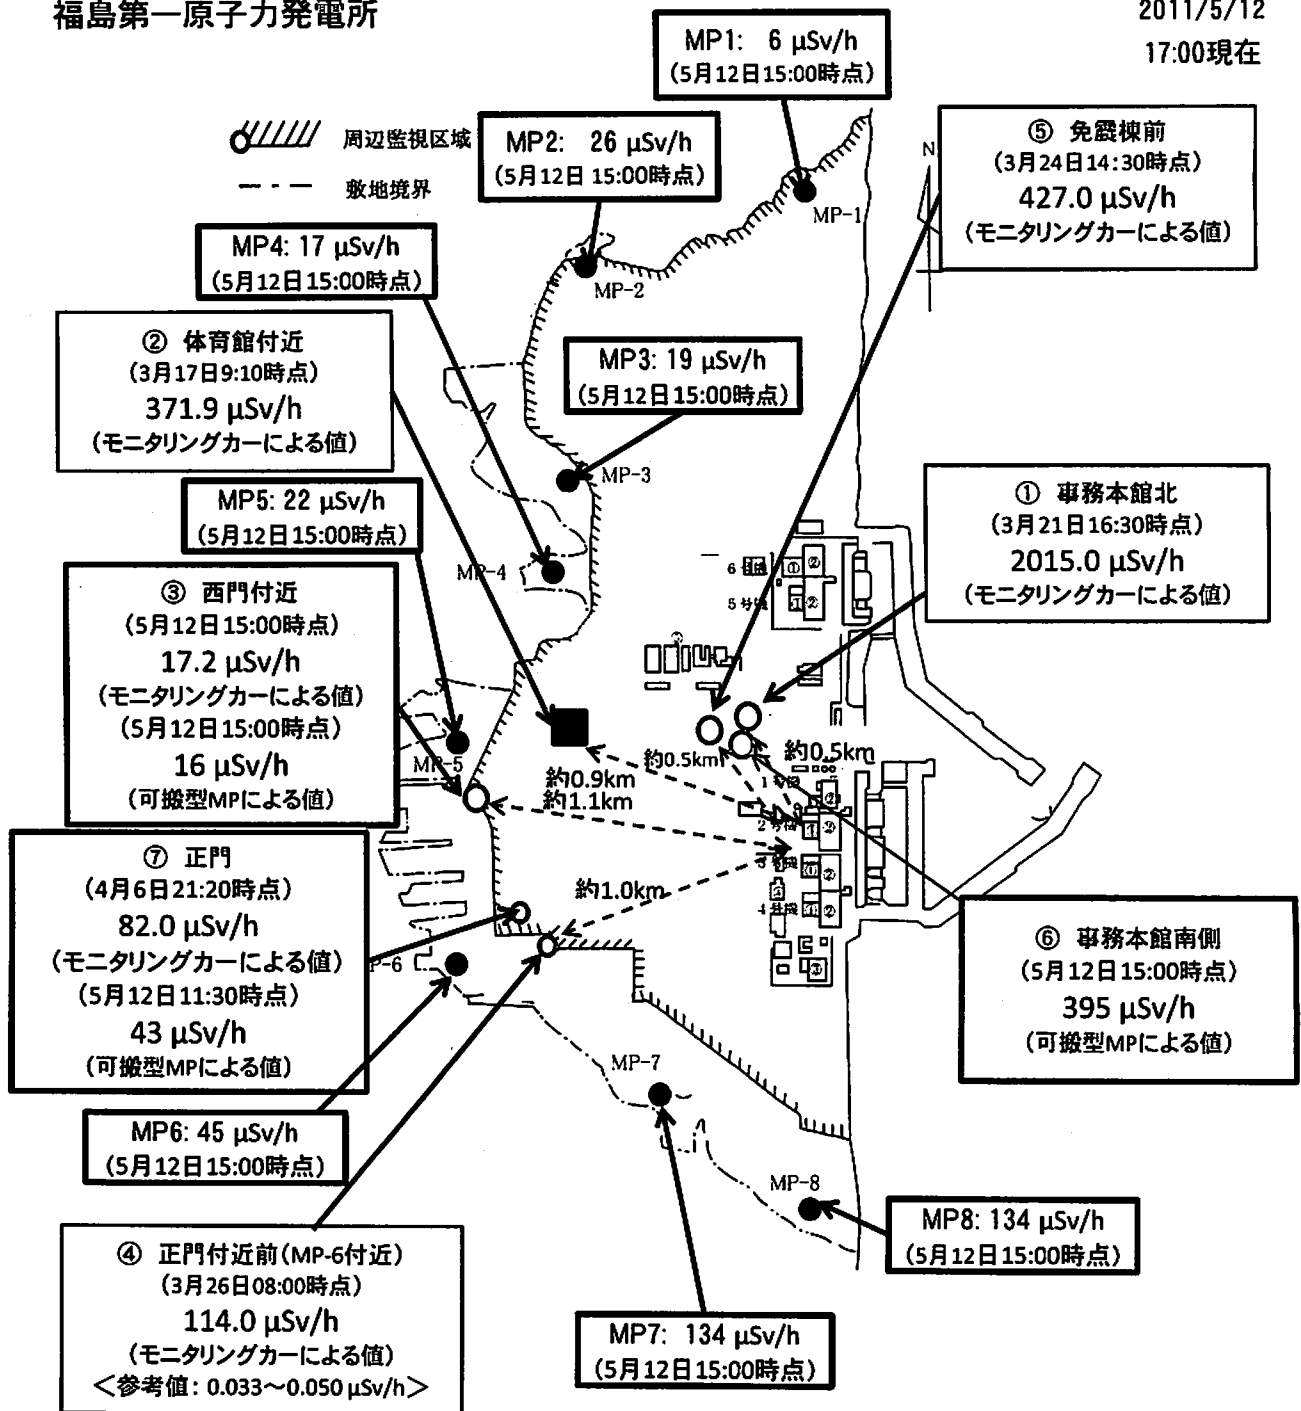

福島第二MP情報

單位m/s

[illegible]

福島第二MP情報


単位m/s

単位: μ Sv/h

日時	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	スタック		天候
								風向	風速	
2011/5/12 8:00	1.9	1.5	1.9	1.6	1.7	1.6	-	南東	1.7	晴
2011/5/12 8:10	1.9	1.5	1.9	1.6	1.7	1.6	-	南南東	3.0	-
2011/5/12 8:20	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南南東	2.5	-
2011/5/12 8:30	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南南東	3.4	晴
2011/5/12 8:40	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南	3.1	-
2011/5/12 8:50	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南	3.1	-
2011/5/12 9:00	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	1.2	南南東	1.9	晴
2011/5/12 9:10	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南	1.2	-
2011/5/12 9:20	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南東	1.7	-
2011/5/12 9:30	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南東	1.7	晴
2011/5/12 9:40	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南東	1.7	-
2011/5/12 9:50	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	東南東	1.6	-
2011/5/12 10:00	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南東	2.9	晴
2011/5/12 10:10	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南南東	2.9	-
2011/5/12 10:20	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南南東	2.8	-
2011/5/12 10:30	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南南東	5.7	晴
2011/5/12 10:40	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南東	1.9	-
2011/5/12 10:50	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南東	4.4	-
2011/5/12 11:00	1.9	1.5	1.9	1.7	1.7	1.6	-	南東	4.8	晴
2011/5/12 11:10	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南南東	5.0	-
2011/5/12 11:20	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南南東	4.6	-
2011/5/12 11:30	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南南東	4.9	晴
2011/5/12 11:40	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南南東	3.4	-
2011/5/12 11:50	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南南東	3.3	-
2011/5/12 12:00	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南南東	3.3	晴
2011/5/12 12:10	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南南東	2.5	-
2011/5/12 12:20	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南南東	2.6	-
2011/5/12 12:30	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南南東	2.1	晴
2011/5/12 12:40	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南南東	2.2	-
2011/5/12 12:50	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南南東	2.7	-
2011/5/12 13:00	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南	1.7	晴
2011/5/12 13:10	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南西	0.0	-
2011/5/12 13:20	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	北西	1.4	-
2011/5/12 13:30	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	-	南東	0.6	晴
2011/5/12 13:40	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南東	2.2	-
2011/5/12 13:50	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南東	1.4	-
2011/5/12 14:00	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.6	-	南東	0.9	晴

2011/5/12
17:00現在

MP7 : 1.2 μ Sv/h(5月12日9:00時点)
(参考値:0.043~0.062 μ Sv/h)

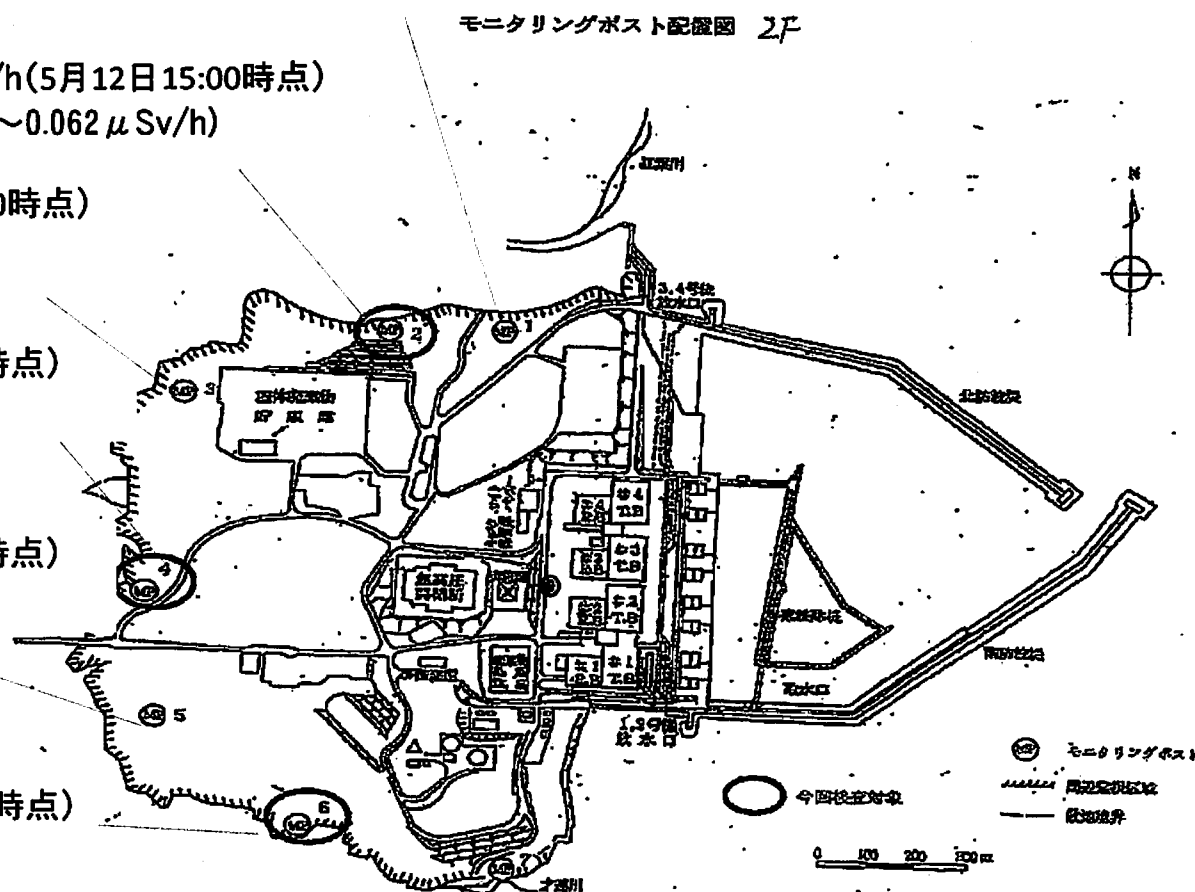

添付資料 (2)

各発電所等の環境モニタリング結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

通常の平常値の範囲	会社名	発電所名	5月11日													
			10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
0.023~0.027	北海道電力	泊発電所	0.033	0.032	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032
0.024~0.060	東北電力	女川原子力発電所	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
0.012~0.060		東通原子力発電所	0.018	0.017	0.018	0.018	0.017	0.018	0.017	0.017	0.018	0.018	0.017	0.018	0.018	0.018
0.033~0.050	東京電力	福島第一原子力発電所	※ 別途公表済													
0.036~0.052		福島第二原子力発電所														
0.011~0.159		柏崎刈羽原子力発電所	0.066	0.066	0.07	0.072	0.073	0.075	0.076	0.077	0.079	0.077	0.076	0.071	0.068	0.066
0.036~0.053	日本原子力発電	東海第二発電所	0.287	0.288	0.288	0.291	0.289	0.290	0.291	0.288	0.290	0.289	0.287	0.290	0.286	0.284
0.039~0.110		敦賀発電所	0.089	0.090	0.090	0.091	0.083	0.081	0.088	0.092	0.090	0.084	0.082	0.077	0.076	0.078
0.036~0.080	中部電力	浜岡原子力発電所	0.052	0.052	0.049	0.046	0.044	0.044	0.045	0.045	0.044	0.044	0.044	0.043	0.043	0.043
0.0207~0.132	北陸電力	志賀原子力発電所	0.039	0.042	0.040	0.046	0.045	0.044	0.045	0.045	0.043	0.040	0.035	0.033	0.033	0.034
0.028~0.130	中国電力	島根原子力発電所	0.038	0.038	0.034	0.036	0.034	0.035	0.038	0.035	0.037	0.036	0.035	0.035	0.035	0.037
0.070~0.077	関西電力	美浜発電所	0.084	0.087	0.083	0.080	0.077	0.078	0.089	0.090	0.086	0.078	0.077	0.076	0.077	0.076
0.045~0.047		高浜発電所	点検中	点検中	点検中	0.050	0.048	0.049	0.055	0.058	0.054	0.053	0.052	0.048	0.047	0.047
0.036~0.040		大飯発電所	0.039	0.041	0.045	0.046	0.043	0.044	0.052	0.059	0.050	0.052	0.050	0.044	0.042	0.042
0.011~0.080	四国電力	伊方発電所	0.017	0.016	0.014	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.016
0.023~0.087	九州電力	玄海原子力発電所	0.026	0.025	0.024	0.026	0.024	0.026	0.029	0.028	0.026	0.029	0.028	0.028	0.028	0.024
0.034~0.120		川内原子力発電所	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	0.036	0.041	0.035	0.037	0.036	0.038
0.009~0.069	日本原燃(株)	六ヶ所 再処理事業所	0.017	0.017	0.016	0.017	0.016	0.016	0.017	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017
0.009~0.071		六ヶ所 埋設事業所	0.024	0.023	0.023	0.023	0.023	0.022	0.024	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023

注) 中部電力(株)からの4月1日12時データより、宇宙線寄与分を加算しない値で報告を受けています。

通常の平常値の範囲	会社名	発電所名	5月12日									
			0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00
0.023~0.027	北海道電力	泊発電所	0.033	0.032	0.032	0.033	0.032	0.032	0.032	0.033	0.032	0.032
0.024~0.060	東北電力	女川原子力発電所	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
0.012~0.060		東通原子力発電所	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017
0.033~0.050	東京電力	福島第一原子力発電所	※ 別途公表済									
0.036~0.052		福島第二原子力発電所										
0.011~0.159		柏崎刈羽原子力発電所	0.065	0.066	0.066	0.068	0.066	0.068	0.066	0.066	0.068	0.067
0.036~0.053	日本原子力発電	東海第二発電所	0.282	0.282	0.281	0.281	0.282	0.280	0.282	0.281	0.284	0.283
0.039~0.110		敦賀発電所	0.075	0.074	0.074	0.073	0.072	0.074	0.073	0.073	0.072	0.073
0.036~0.080	中部電力	浜岡原子力発電所	0.045	0.043	0.042	0.043	0.043	0.043	0.042	0.042	0.043	0.042
0.0207~0.132	北陸電力	志賀原子力発電所	0.033	0.033	0.033	0.034	0.034	0.034	0.033	0.034	0.034	0.035
0.028~0.130	中国電力	島根原子力発電所	0.034	0.032	0.040	0.033	0.030	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030
0.070~0.077	関西電力	美浜発電所	0.074	0.074	0.073	0.072	0.072	0.072	0.071	0.071	0.071	0.071
0.045~0.047		高浜発電所	0.048	0.046	0.045	0.043	0.044	0.042	0.042	0.043	0.043	0.044
0.036~0.040		大飯発電所	0.044	0.041	0.039	0.036	0.037	0.036	0.036	0.036	0.035	0.036
0.011~0.080	四国電力	伊方発電所	0.018	0.018	0.020	0.018	0.016	0.018	0.015	0.016	0.016	0.017
0.023~0.087	九州電力	玄海原子力発電所	0.025	0.025	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.027
0.034~0.120		川内原子力発電所	0.036	0.036	0.035	0.038	0.037	0.040	0.035	0.039	0.033	0.034
0.009~0.069	日本原燃(株)	六ヶ所 再処理事業所	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017
0.009~0.071		六ヶ所 埋設事業所	0.023	0.023	0.023	0.023	0.024	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023

注) 中部電力(株)からの4月1日12時データより、宇宙線寄与分を加算しない値で報告を受けています。

5/12 9:00現在