


1F1 水位・圧力に関するパラメータ

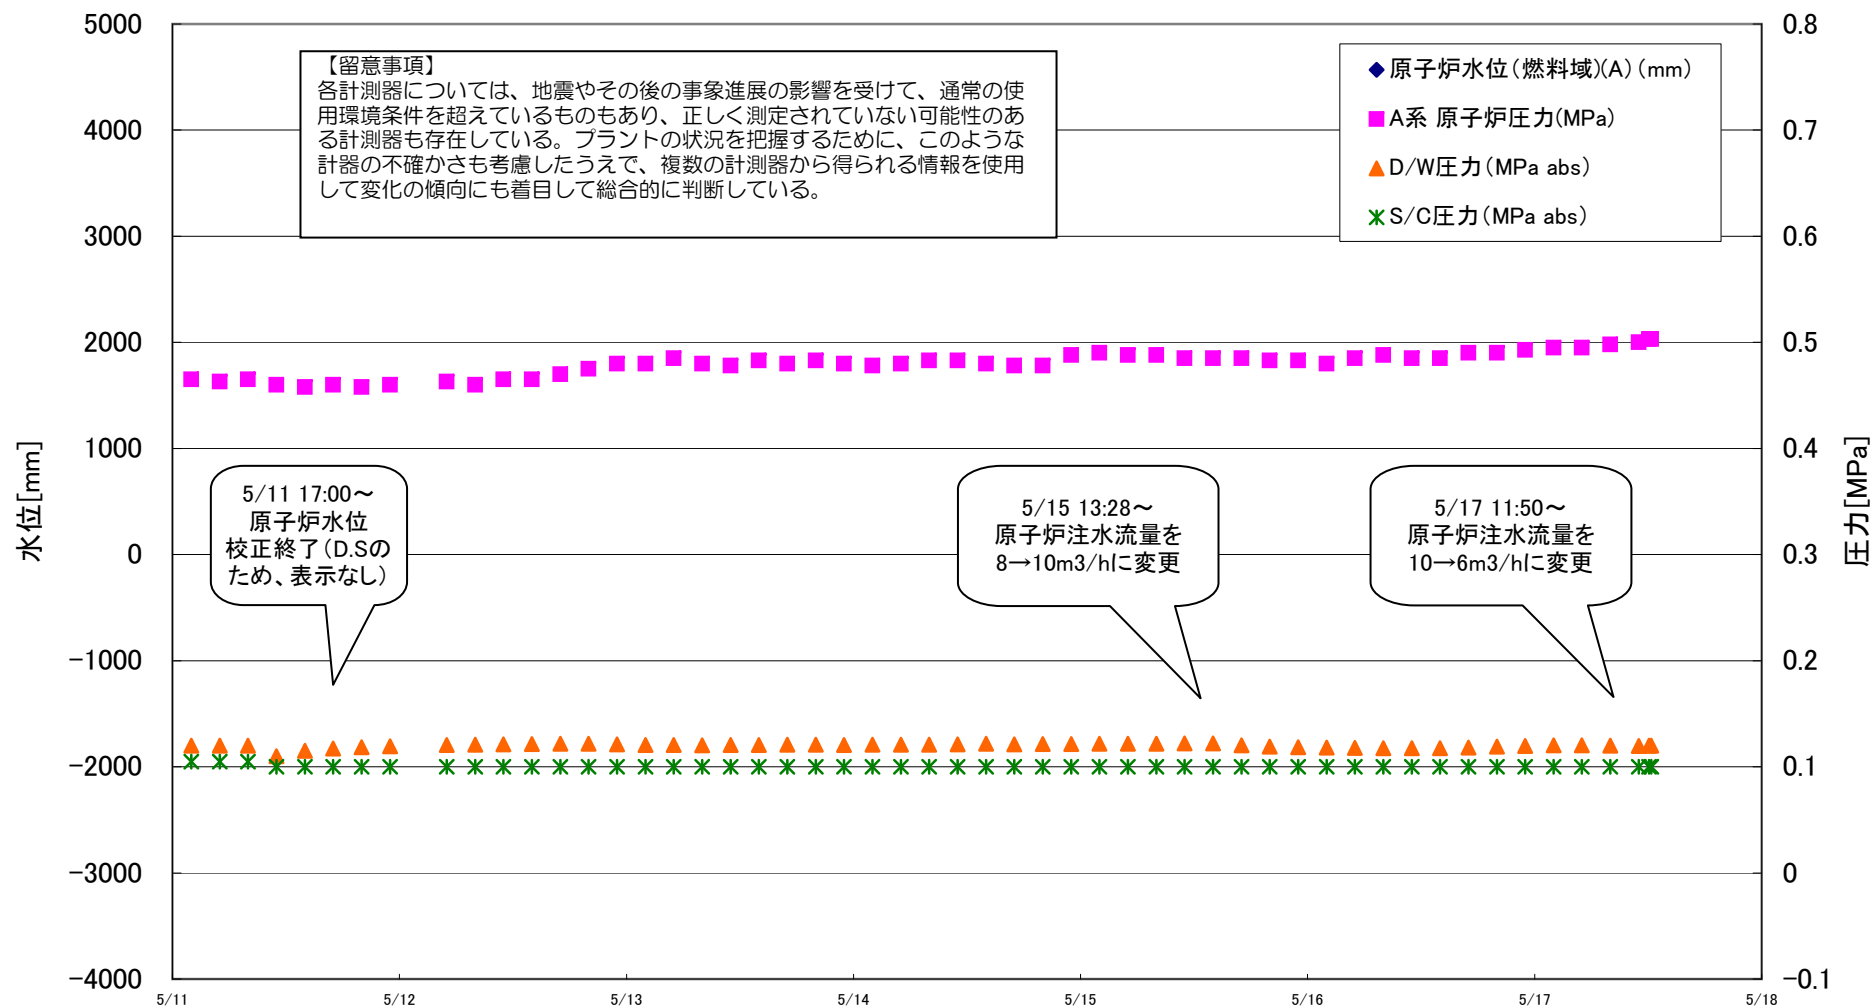

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
2011/5/13 8:00		-1700	0.480	1.293	0.120	0.100	3.77E+00	2.15E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 11:00		-1700	0.478	1.298	0.120	0.100	3.78E+00	2.19E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 14:00		-1700	0.483	1.295	0.121	0.100	3.59E+00	2.23E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 17:00		-1700	0.480	1.298	0.121	0.100	4.15E+00	3.23E+01	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 20:00		-1700	0.483	1.313	0.121	0.100	3.57E+00	2.26E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/13 23:00		-1700	0.480	1.318	0.121	0.100	3.50E+00	2.15E+02	1.07E+00	1.08E+00	
2011/5/14 2:00		-1700	0.478	1.313	0.121	0.100	3.63E+00	2.22E+02	1.07E+00	1.07E+00	
2011/5/14 5:00		-1700	0.480	1.310	0.121	0.100	3.54E+00	2.28E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 8:00		-1700	0.483	1.308	0.121	0.100	3.82E+00	2.20E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 11:00		-1700	0.483	1.305	0.121	0.100	3.67E+00	2.57E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 14:00		-1700	0.480	1.300	0.122	0.100	3.00E+00	2.54E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 17:00		-1700	0.478	1.300	0.121	0.100	3.90E+00	2.53E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 20:00		-1700	0.478	1.295	0.121	0.100	3.72E+00	2.51E+02	1.06E+00	1.07E+00	
2011/5/14 23:00		-1700	0.488	1.313	0.122	0.100	3.63E+00	2.51E+02	1.06E+00	1.06E+00	
2011/5/15 2:00		-1700	0.490	1.323	0.122	0.100	3.73E+00	3.07E+01	1.06E+00	1.06E+00	
2011/5/15 5:00		-1700	0.488	1.330	0.122	0.100	3.62E+00	5.27E+01	1.06E+00	1.06E+00	
2011/5/15 8:00		-1700	0.488	1.335	0.122	0.100	3.76E+00	4.90E+01	1.06E+00	1.06E+00	
2011/5/15 11:00		-1700	0.485	1.335	0.122	0.100	3.80E+00	3.28E+01	1.05E+00	1.06E+00	
2011/5/15 14:00		-1700	0.485	1.330	0.122	0.100	3.99E+00	2.29E+02	1.05E+00	1.06E+00	
2011/5/15 17:00		-1650	0.485	1.323	0.120	0.100	3.88E+00	2.29E+02	1.05E+00	1.06E+00	
2011/5/15 20:00		-1700	0.483	1.330	0.119	0.100	4.06E+00	5.30E+01	1.05E+00	1.05E+00	
2011/5/15 23:00		-1700	0.483	1.333	0.119	0.100	3.85E+00	4.40E+01	1.05E+00	1.05E+00	
2011/5/16 2:00		-1700	0.480	1.343	0.118	0.100	4.46E+00	4.45E+01	1.05E+00	1.05E+00	
2011/5/16 5:00		-1700	0.485	1.350	0.118	0.100	3.63E+00	4.52E+01	1.05E+00	1.05E+00	
2011/5/16 8:00		-1750	0.488	1.360	0.117	0.100	3.91E+00	3.13E+01	1.05E+00	1.05E+00	
2011/5/16 11:00		-1750	0.485	1.350	0.117	0.100	3.99E+00	3.11E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/16 14:00		-1750	0.485	1.335	0.118	0.100	4.10E+00	3.65E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/16 17:00		-1750	0.490	1.338	0.118	0.100	3.84E+00	3.19E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/16 20:00		-1750	0.490	1.345	0.119	0.100	3.88E+00	3.26E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/16 23:00		-1750	0.493	1.343	0.120	0.100	3.66E+00	3.73E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/17 2:00		-1750	0.495	1.345	0.120	0.100	2.14E+00	3.76E+01	1.04E+00	1.05E+00	
2011/5/17 5:00		-1750	0.495	1.358	0.120	0.100	1.61E+00	3.23E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/17 8:00		-1750	0.498	1.355	0.120	0.100	1.51E+00	2.88E+01	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/17 11:00		-1750	0.500	1.355	0.120	0.100	1.05E+00	2.18E+02	1.04E+00	1.04E+00	
2011/5/17 12:05		-1700	0.503	1.355	0.120	0.100	—	—	—	—	CAMS D/W(A)および (B), S/C(A)および(B), データ採取せず
2011/5/17 12:20		-1700	0.503	1.353	0.120	0.100	—	—	—	—	CAMS D/W(A)および (B), S/C(A)および(B), データ採取せず

DS

計器不良

計器不良