
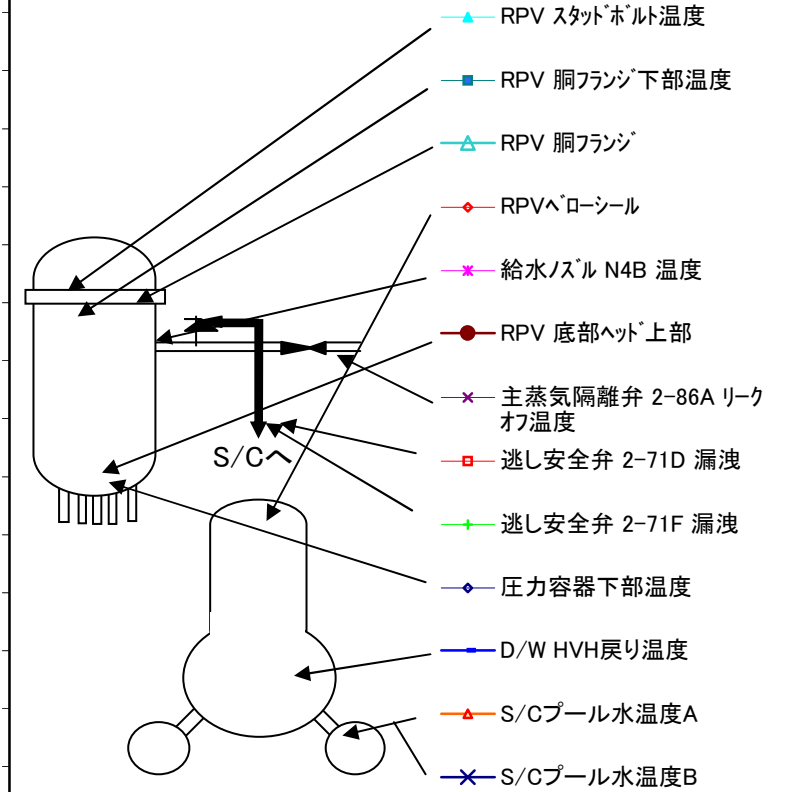


1F-3 温度に関するパラメータ(代表点)

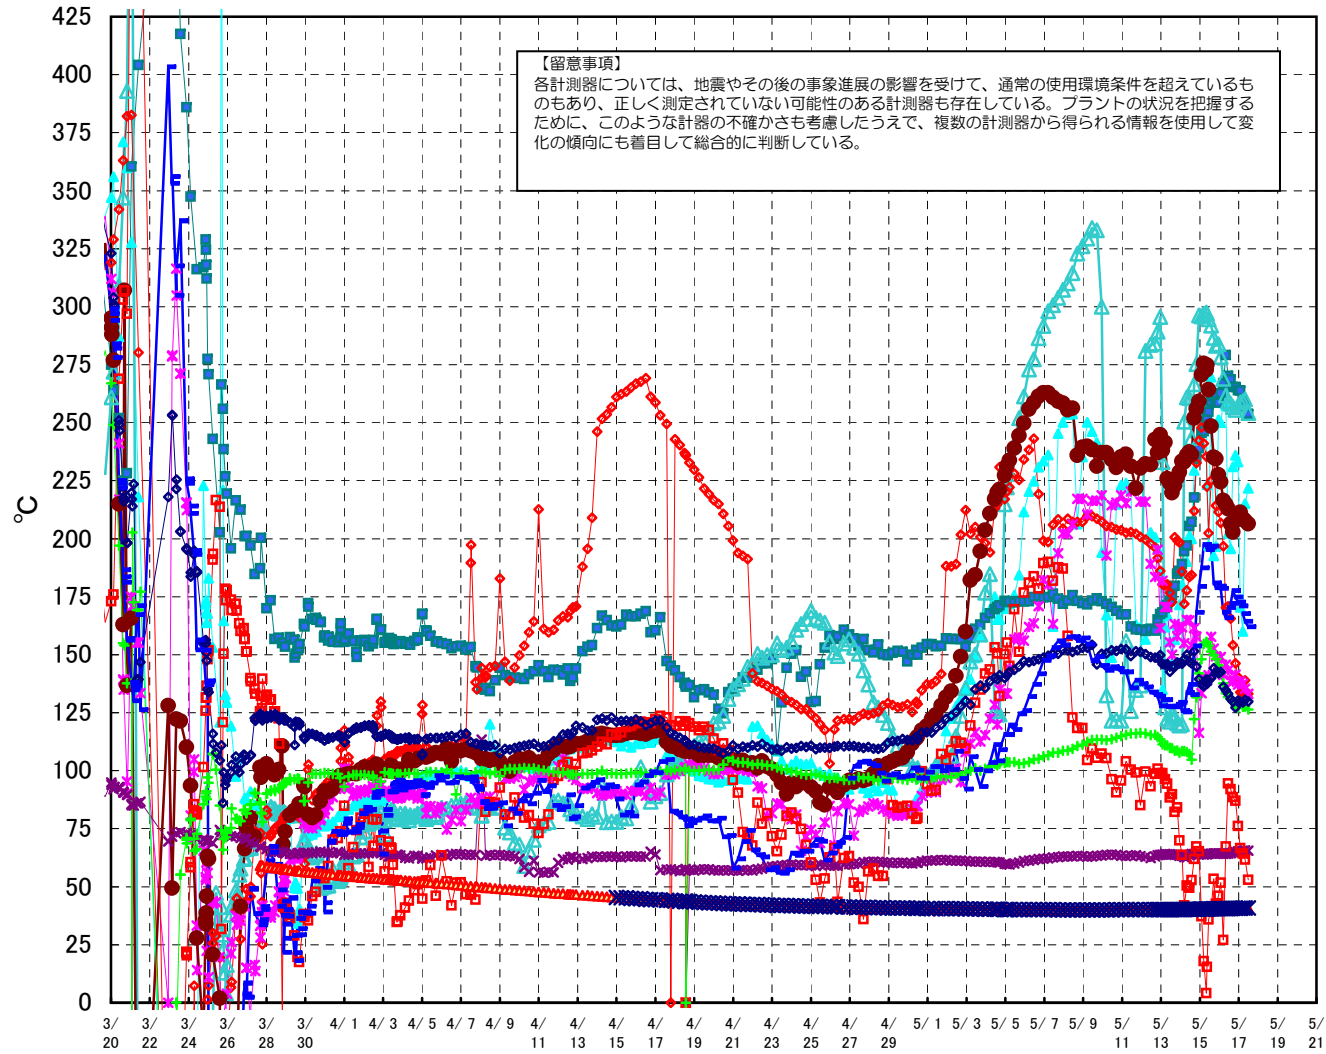

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 底部ヘッド上部	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPV ベローシール	S/C プール水温度 A	S/C プール水温度 B	備考
5/9 5:00	210.4	239.8	329.4	153	250.2	171.7	104.6	112.4	62.9	154.5	209.7	40	40	
5/9 11:00	216.4	238.4	333.9	154.3	246.2	173.3	109.5	113.3	63.1	147.4	209.7	40	40	
5/9 17:00	216.4	231.2	332.9	145.8	241.5	174.3	105.5	113.4	63.4	149.2	208.6	40	40	
5/9 23:00	218.7	237.1	300	150.4	194	173.1	107.3	113.4	63.5	145.3	207.4	40	40	
5/10 5:00	192.7	237.1	132.4	150.6	167.1	171.9	105.4	113.2	63.7	143.2	205.5	40	40	
5/10 11:00	214.5	234.2	121.5	151.9	148.7	170.6	96.3	113.6	63.9	144.8	205.1	40	40	
5/10 17:00	215.5	230.7	122	151.7	214.8	168.9	90.7	114.2	63.8	144.1	203.9	40	40.1	
5/10 23:00	218.7	235.2	121.6	152.5	223.1	167.4	95.8	114.9	63.3	142.6	203.7	40	40.1	
5/11 5:00	215.3	236.4	155.9	152.4	223.9	167.4	104.0	115.5	63.2	142.6	202.6	40	40.1	
5/11 11:00	220.3	231.3	125.7	149.4	221.2	162.2	100.4	116.0	63.5	135.6	202.9	40	40.1	
5/11 17:00	221.7	221.7	134.8	151.5	162.9	160.9	99.2	116.1	63.6	138.9	202.2	40	40.1	
5/11 22:50	216	230.5	136.7	151.2	161.6	160.8	85.2	116.3	63.2	137.5	200.8	40.1	40.1	
5/12 5:00	215.9	232.2	280.9	150.2	156.6	160.2	99.6	116.1	62.9	136.1	199.6	40.1	40.1	
5/12 11:15	189.2	232	283.6	149	202.7	161.2	93.3	115.4	62.4	133.9	197.7	40.1	40.1	
5/12 16:50	183.5	242.7	284.1	148.8	200.7	160.3	98.7	115.5	63	132.8	196.2	40.1	40.1	
5/12 20:00	195.3	237.1	289.2	148.6	195.7	165.2	100.8	114.5	63.6	132.1	191.6	40.1	40.2	
5/12 23:00	161.5	244.8	295.6	149.9	185.1	167.5	99	113.6	63.8	127.9	186.2	40.1	40.2	
5/13 2:00	181.8	238	233	146	135	168.2	98.9	111.4	63.9	130.5	180.4	40.1	40.2	
5/13 5:00	170.5	241.5	127.3	145.7	161.8	170.2	96.3	111	64.1	130.5	179.9	40.1	40.2	
5/13 8:00	170.6	225.9	122.4	146	167	171.4	94.4	110.9	64	127.7	180.3	40.1	40.2	
5/13 11:00	155.4	224	121.2	142.7	155.7	173.3	88.4	109.9	64	127.8	176.8	40.1	40.2	
5/13 14:00	150	219.8	124.4	145	146.6	175.7	89.8	109.7	63.9	127.5	172.8	40.1	40.2	
5/13 17:00	163.3	222.9	123.4	144.7	156.5	179.7	82.3	108.6	63.7	127.8	200.7	40.2	40.2	
5/13 20:00	158	226.1	120.4	146.7	162.7	184.9	84.2	108.7	63.7	128.6	199.3	40.2	40.2	
5/13 23:00	162.2	228.6	119.5	146.2	171.5	186.2	70	107.8	63.4	129.4	198.4	40.2	40.2	
5/14 2:00	161.8	233.3	120	146.1	180.2	189	63.8	108.5	63.4	125.8	185.9	40.2	40.2	
5/14 5:00	154.9	233	250.5	148.1	185.1	194.5	41.9	108.5	62.8	125.3	171.9	40.2	40.2	
5/14 8:00	165	236	260.9	150	190.2	197	50.5	108	62.7	133.6	177.7	40.2	40.3	
5/14 11:00	164.8	237.3	260.6	147.1	201.2	205.5	49.6	107.2	63.6	137.1	183.5	40.2	40.3	
5/14 14:00	154	236.2	243.4	146.3	200	207.2	52.8	104.7	64.2	132.7	184.3	40.2	40.3	
5/14 17:00	161.4	252	266.6	151.5	229.5	217.7	61.9	122.2	64.2	153.7	211.9	40.2	40.3	
5/14 20:00	157.7	256	275.3	144.9	241.7	234.5	67.4	131.7	64.1	168.2	232.6	40.3	40.3	
5/14 23:00	116.3	259.1	296.3	139.5	254.2	239	65.3	142	63.9	179.4	242.3	40.3	40.3	
5/15 2:00	133.4	270.6	295.9	137.2	249.2	245.6	37.2	148.1	64	187.4	248	40.3	40.4	
5/15 5:00	139.8	275.5	297	136.5	256.6	246.3	17.9	154.7	63.9	197.5	241.1	40.3	40.3	
5/15 8:00	140.1	272.6	297.5	139.4	256.3	250.3	4.1	155.5	64	196.5	235.4	40.3	40.4	
5/15 9:00	138.9	274.9	297	137.4	223.3	252.4	15.5	155.2	64	195.2	222.4	40.3	40.4	
5/15 11:00	141.1	264.3	294.6	139	197	254.7	35.9	154	64.1	196.2	202.4	40.4	40.4	
5/15 14:00	157.7	248.5	291.8	139.9	269.6	259.2	39.9	151.4	64.3	196.8	225	40.4	40.4	
5/15 17:00	152.6	235.1	286.6	144.2	192.6	261.4	53.4	149.8	64.5	180.9	235.2	40.4	40.5	
5/15 20:00	149.3	234.4	283.2	142.5	196.6	259.2	42.7	148.2	64.4	178.8	214.3	40.4	40.5	
5/15 23:00	146.3	227.5	283.9	142	251.3	258.6	46.1	145.4	64.4	179.5	211.6	40.5	40.5	
5/16 2:00	149	224.5	278.3	142.6	250.1	262.7	51.7	142.3	64.3	178.5	206.9	40.5	40.5	
5/16 5:00	141.3	216.5	269	136.2	258.6	267	27	137.7	64.2	168.3	196.8	40.5	40.6	
5/16 8:00	145.7	214.9	261.8	134.7	257.3	279.1	67.3	133.5	64.2	165.8	170.3	40.5	40.6	
5/16 11:00	143.4	212.9	259.2	133.2	202.3	270.2	94.5	131.8	64.3	170.3	170.8	40.6	40.6	
5/16 14:00	138.9	206.4	258.2	130.9	195.7	268.7	92.1	131	64.5	172.1	165.6	40.6	40.6	
5/16 17:00	138.4	202.8	256.8	129.8	231	265.3	88.6	130.1	64.8	177.6	154.2	40.6	40.7	
5/16 20:00	141.4	207.8	255.5	127.2	236	265.4	87.1	128.3	65	174.8	146.2	40.6	40.7	
5/16 23:00	137.1	210	257.4	130.2	233	264	76.1	127.2	65.2	172.6	140.3	40.7	40.7	
5/17 2:00	138.6	211.4	258.7	129.7	170.4	263.8	66.7	128.7	65.4	171	133.8	40.7	40.7	
5/17 5:00	137.5	208.8	259.3	129.5	160.1	259.5	64.3	127.5	65.5	167.7	133.8	40.7	40.8	
5/17 8:00	135.3	207.8	260.1	130.5	215.1	257.1	61.7	127.6	65.7	164.4	139	40.7	40.8	
5/17 11:50	133.2	206.4	254.2	129.8	221.8	253.7	53	126.4	65.6	162	133.2	40.8	40.8	